


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Investor:			Vypracoval:			Změnat:		
Adresa:			Ved.projektu:			Datum: 12/2012		
Projekt: Hrotový soustruh S-28			Výkres: Soustruh S28 - po rekonstrukci (sílový obvod)			Výkres č.: 2012EL280		
						List 1		

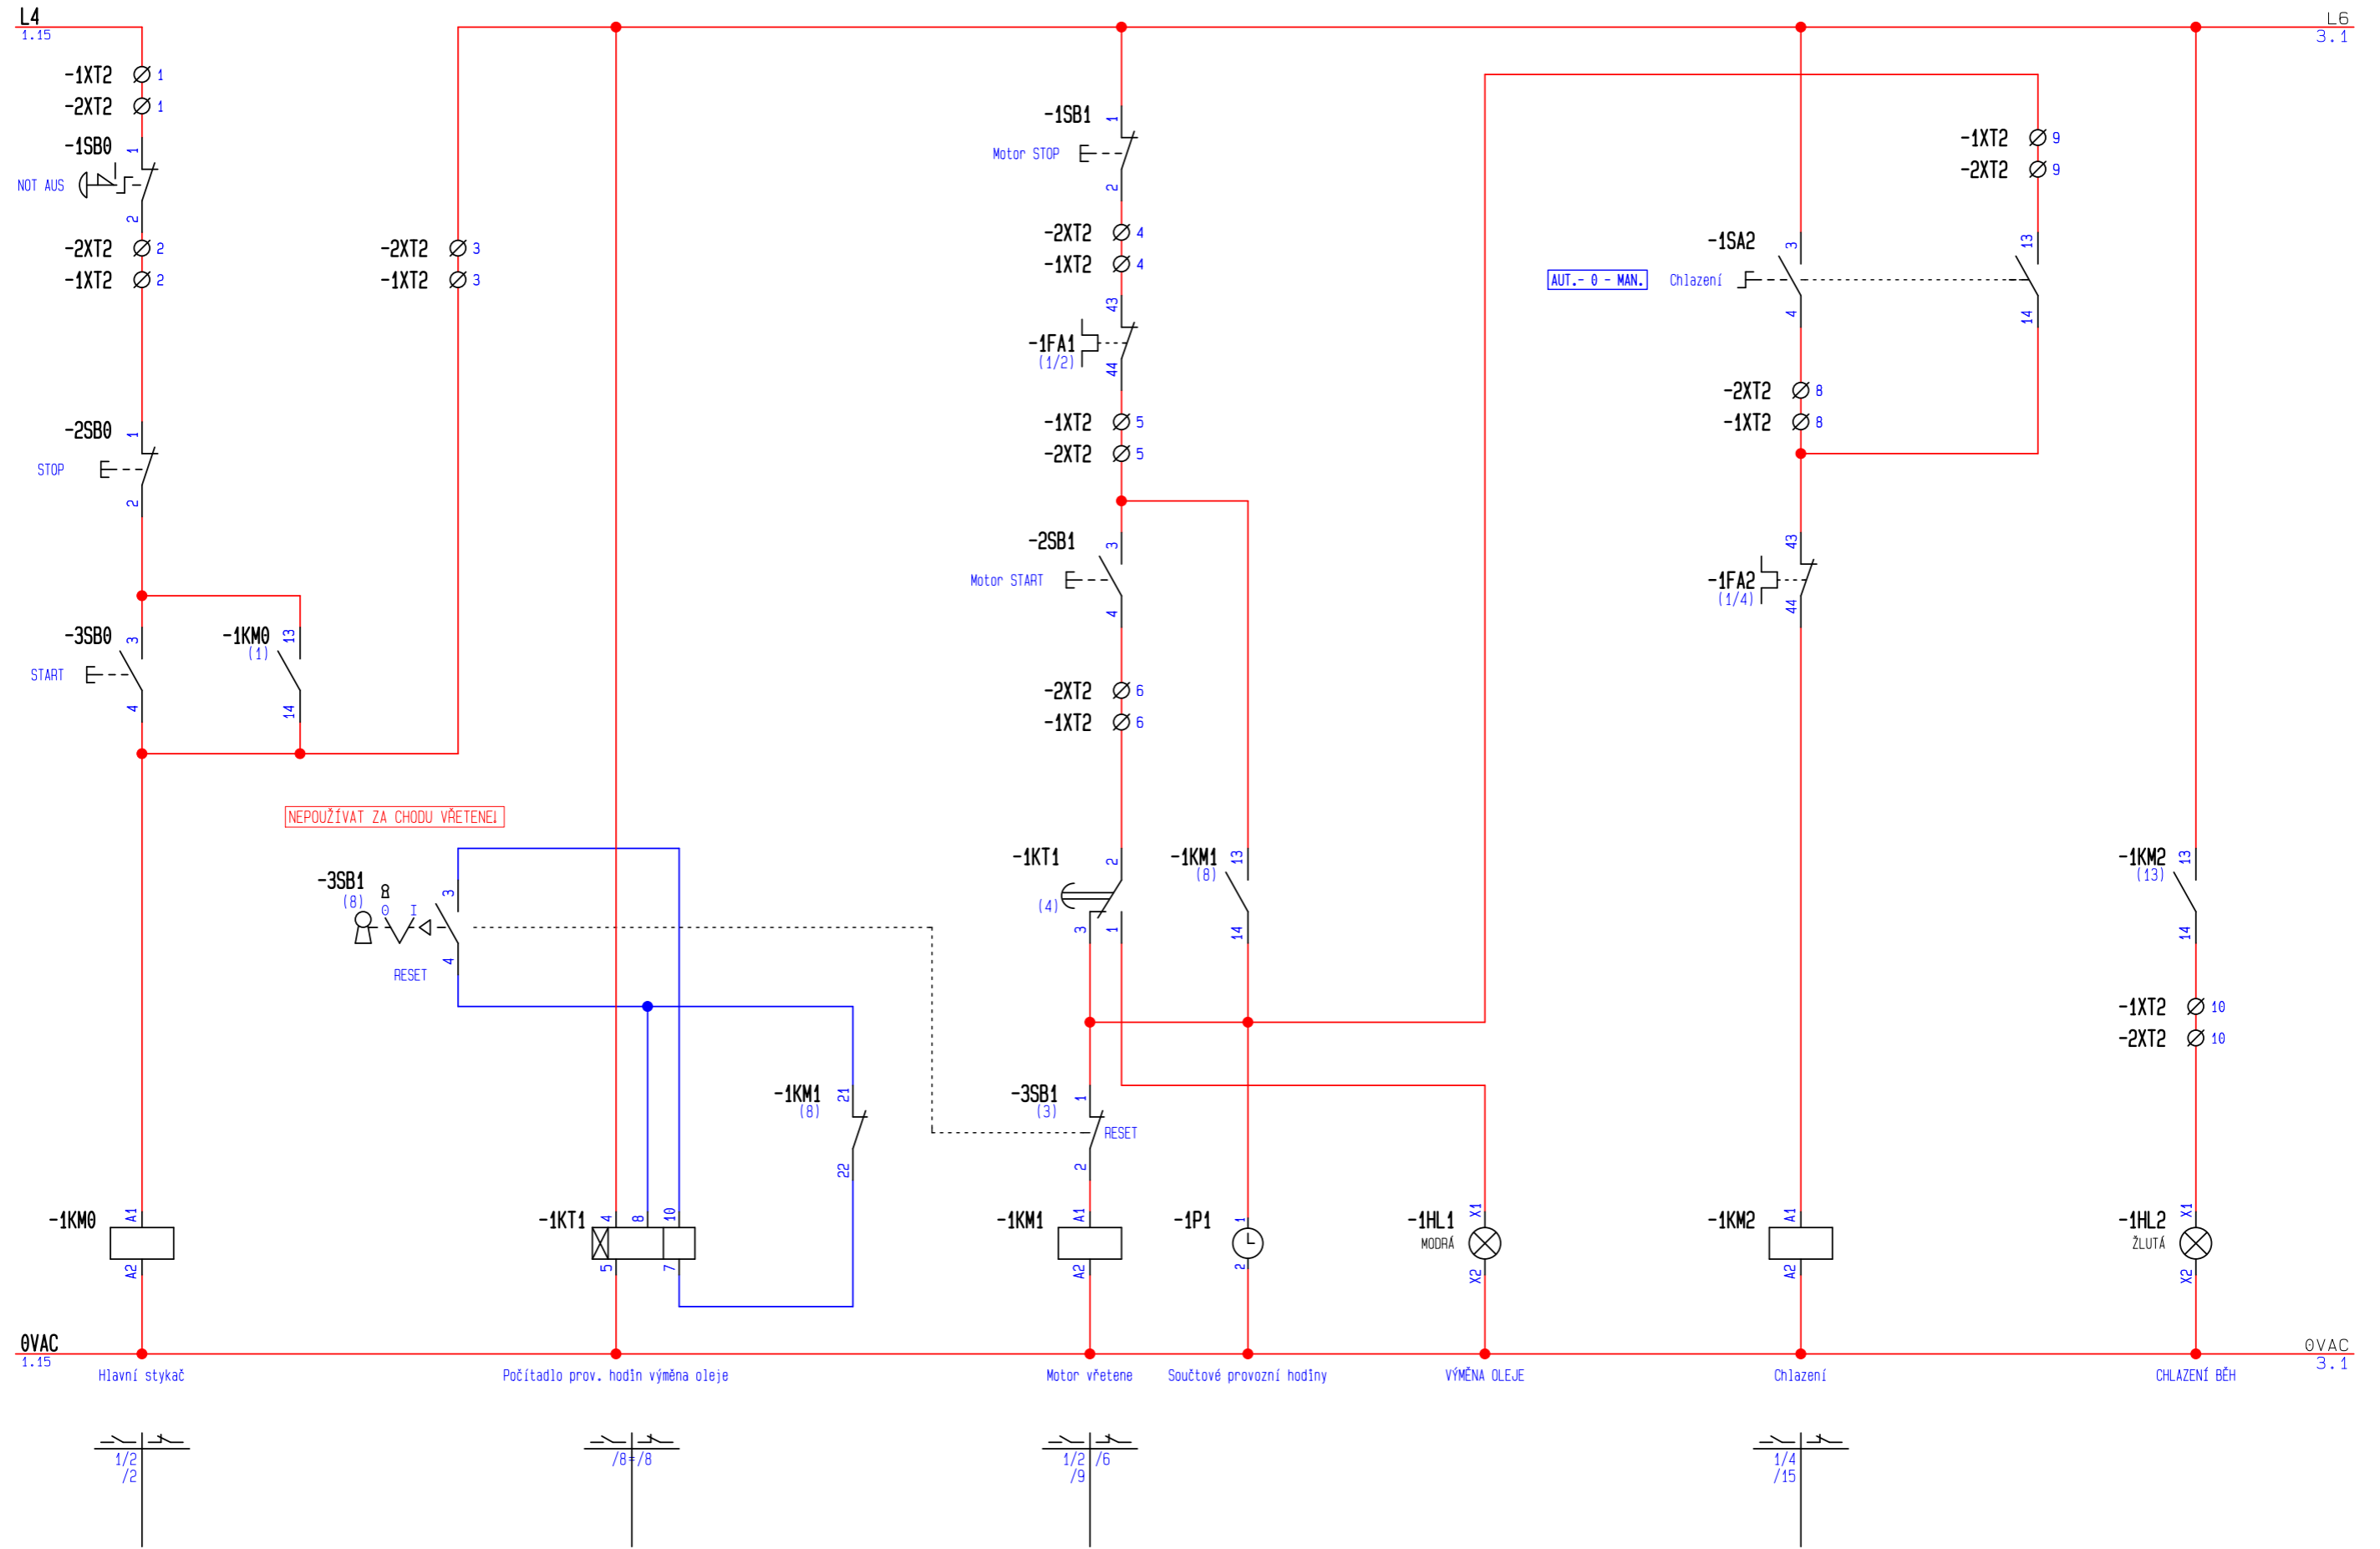

NEPOUŽÍVAT ZA CHODU VŘETENE!

RESET

RESET

AUT.- 0 - MAN.

OVAC 1.15 Hlavní stykač Počítadlo prov. hodin výměna oleje Motor vřetene Součtové provozní hodiny VÝMĚNA OLEJE Chlazení CHLAZENÍ BĚH OVAC 3.1

1/2 /2


7/8+ /8

1/2 /6 /9

1/4 /15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Investor:	Adresa:	Projekt: Hrotový soustruh S-28	Vypracoval:	Změna:	Datum: 12/2012
			Ved.projektu:	Výkres č.: 2012EL280	
			Výkres: Soustruh S28 - po rekonstrukci (ovládací obvod)	List 2	

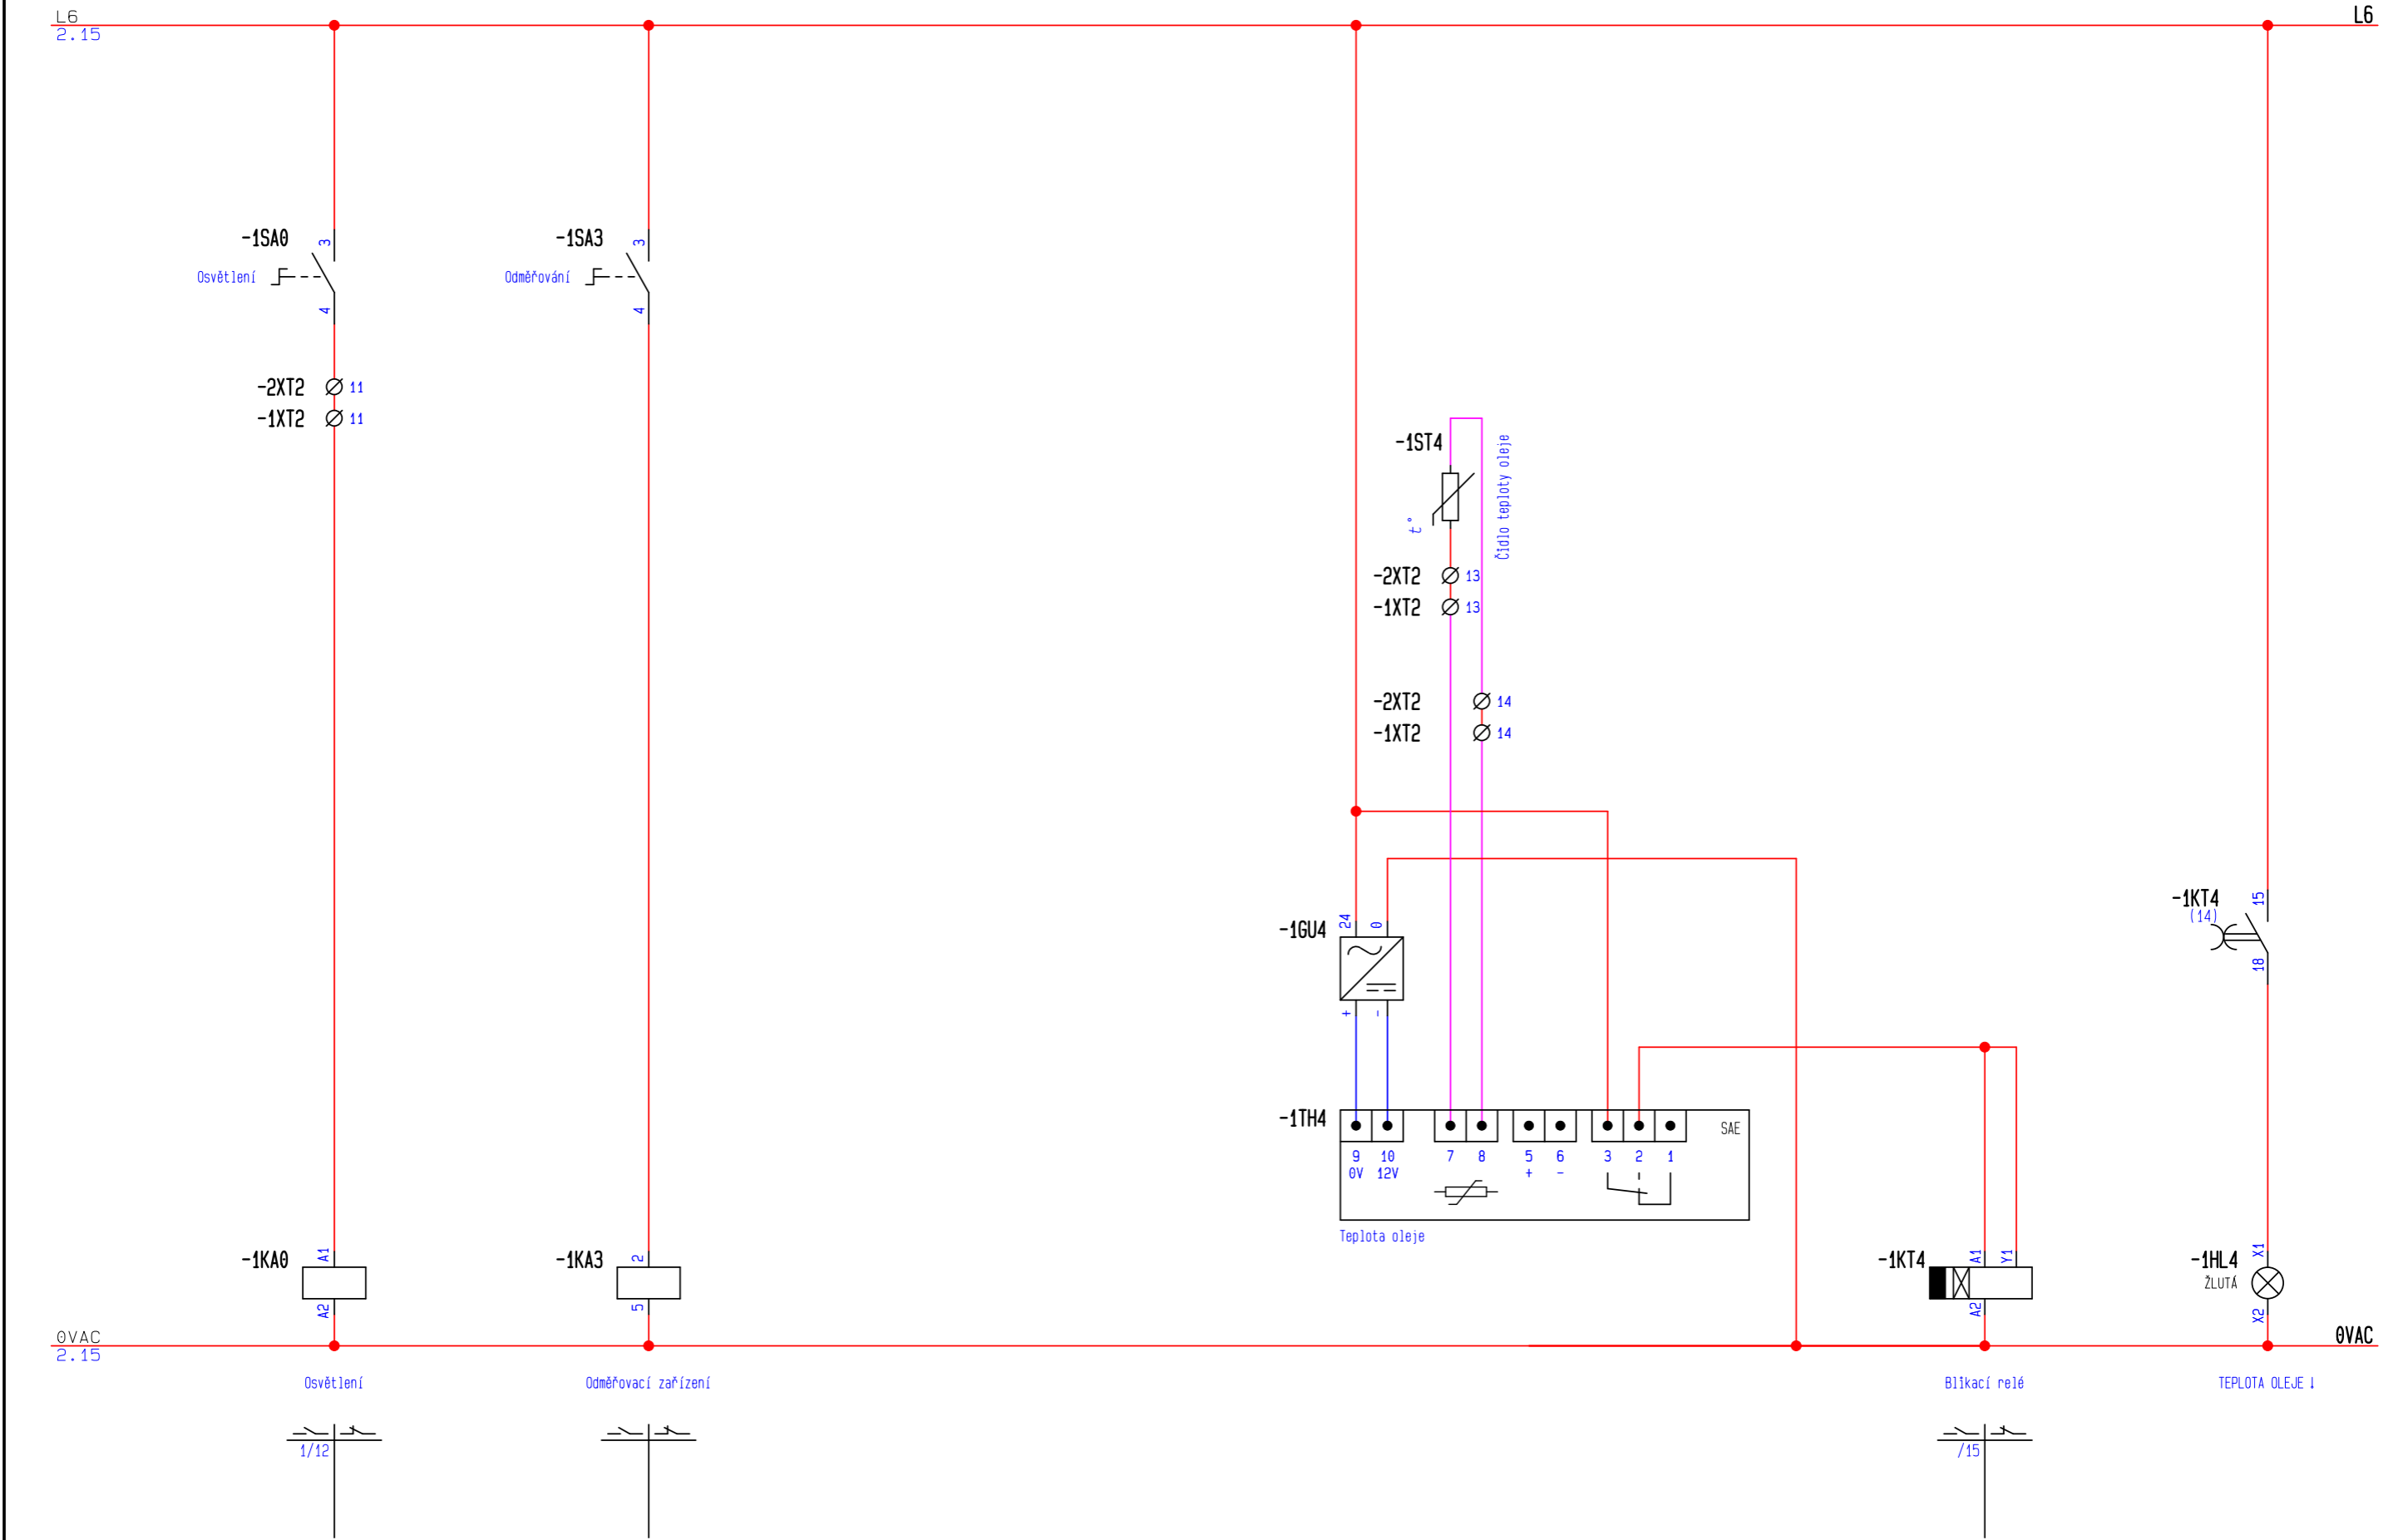

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Investor:			Vypracoval:			Změna:			Datum: 12/2012					
Adresa:			Ved.projektu:						Výkres č.: 2012EL280					
Projekt: Hrotový soustruh S-28			Výkres: Soustruh S28 - po rekonstrukci (ovládání obvod)						List 3					